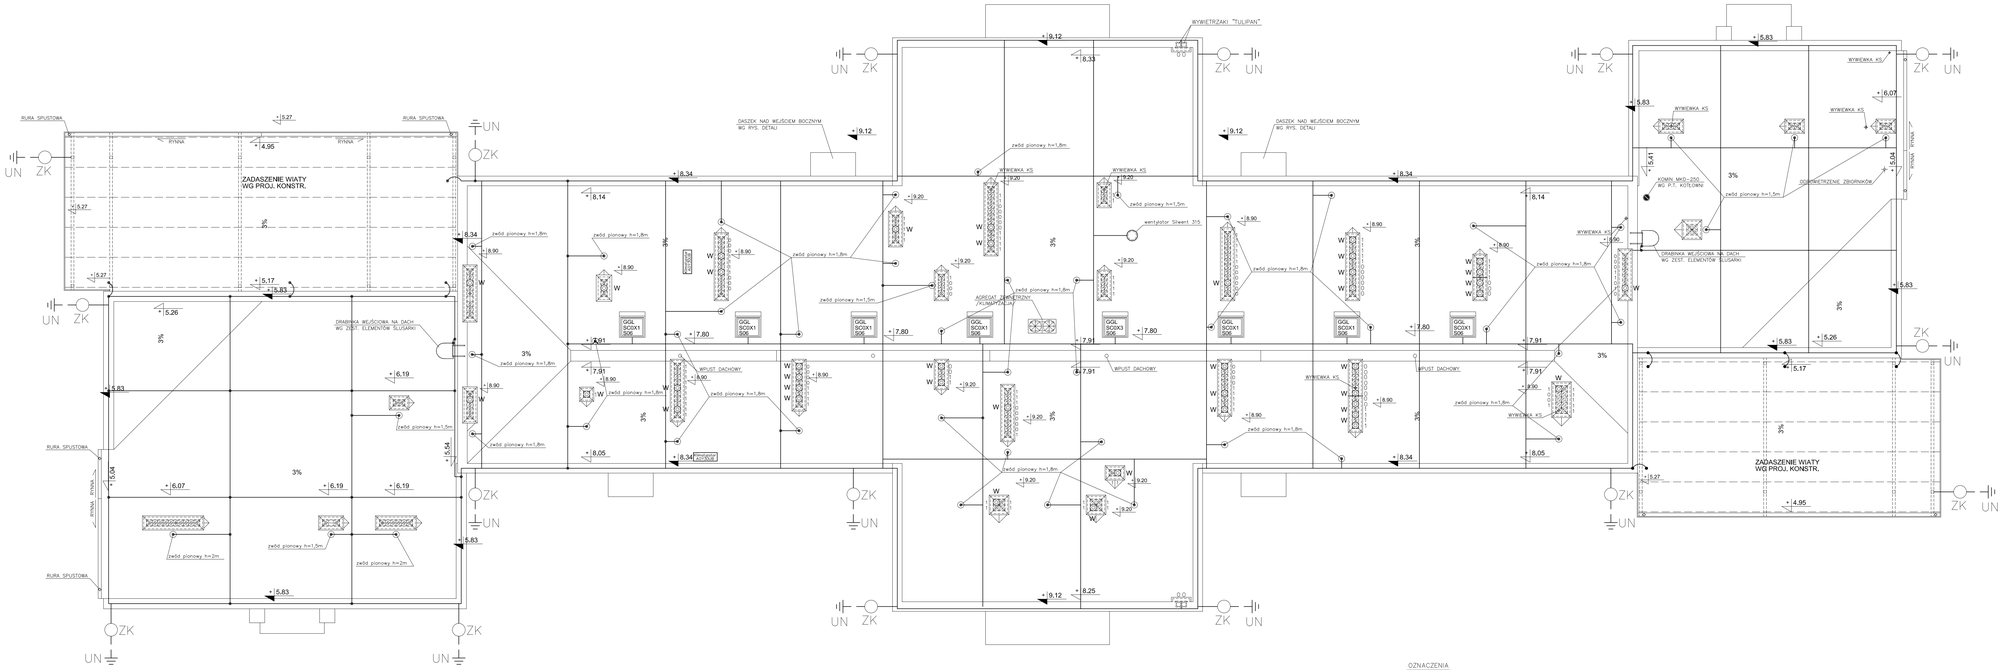

OZNACZENIA

- uziom naturalny (wg projektu konstrukcyjnego)
- drut stalowy ocynk. FeZn ø 8mm
- zestaw izolowanego zwodu pionowego h=2m
- złącze kontrolne na wys. 0,5m

INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI – PN–IEC61024–1 i PN–89/E–05003/01
UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORJA INSTALACJI ODGROMOWEJ – SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO

PROJEKTANT: OPIS: mgr inż. BOLEŃSKI nr upr. SLW-138/97 PDG/IE/0108/01 mgr inż. Jan Mirosław OSTROWSKI 31.12.2007

PROJEKTOWANIE: „ UL. KOSCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78 Kierownik projektu mgr inż. Jan Mirosław OSTROWSKI 31.12.2007

OBIEKT: OGRODOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE - ETAP III
GOLDAP DZ. NR GEOID. 22/24, 172/2/53, 22/26 i 22/27
SKALA: 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA
21 / E10